

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Оренбургской области  
460000, г. Оренбург, ул. Гая, д. 21, тел. 78-05-09, 78-05-11  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Орску и г. Новотроицку  
462401, г. Орск, пл. Гагарина, 7, тел. 22-00-35.

г. Орск

(место составления акта)

« 21 » декабря 20 18 г.

(дата составления акта)

12 ч. 00 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ,  
органом государственного контроля (надзора),  
юридического лица, индивидуального предпринимателя  
№ 469

по адресу: Оренбургская область, г. Орск, ул. Шелухина, д. 11а

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения органа государственного контроля (надзора) о проведении плановой выездной проверки № 469 от 07.12.2018 г.

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении: муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества «Созвездие» г. Орска»;

Дата и время проведения проверки:

« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г. с \_\_\_ час. \_\_\_ мин. до \_\_\_ час. \_\_\_ мин. Продолжительность \_\_\_\_\_  
« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г. с \_\_\_ час. \_\_\_ мин. до \_\_\_ час. \_\_\_ мин. Продолжительность \_\_\_\_\_  
« \_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_ г. с \_\_\_ час. \_\_\_ мин. до \_\_\_ час. \_\_\_ мин. Продолжительность \_\_\_\_\_


(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 дня / 3 часа (11.12.2018 г. – 1 час; 18.12.2018 г. – 1 час; 21.12.2018 г. – 1 час).

Акт составлен: ОНД и ПР по г. Орску и г. Новотроицку УНД и ПР Главного управления МЧС России по Оренбургской области

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, заверенной должностным лицом, проводившим проверку ознакомлен:

Наследова С.Ю.

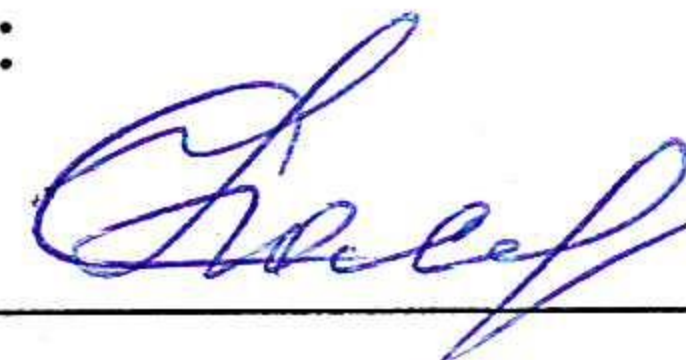

07.12.2018 г. в 16 ч. 30 мин.

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: \_\_\_\_\_

(заполняется в случае проведения внеплановой проверки субъекта малого или среднего предпринимательства)

Лицо, проводившее проверку: старший инспектор ОНД и ПР по г. Орску и г. Новотроицку УНД и ПР, капитан внутренней службы Митяй Ярослав Викторович; старший инженер сектора исследовательских и испытательных работ в области пожарной безопасности ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Оренбургской области майора внутренней службы Казаченко Андрей Владимирович.

При проведении проверки присутствовали: директор МАУДО «ЦРТДЮ «Созвездие» г. Орска»  
Наследова Светлана Юрьевна.  
 (фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

■ выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:


№ пр ед пи са ни я	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушений
1.	Руководитель организации не обеспечил исправное состояние систем и установок противопожарной защиты. В ходе осмотра был произведен запуск систем автоматической пожарной сигнализации от ручного пожарного извещателя, в ходе которого установлено, что: уровень звука речевых оповещателей в помещении психологической службы, кабинет № 1, в помещениях хозблока, в помещениях второго этажа здания колеблется от 58 дБА до 60 дБА (уровень звука постоянного шума колеблется от 52 дБА до 54 дБА), что является нарушением требований пожарной безопасности.	Федеральный закон №123-ФЗ ст. 4; ст. 84; СП 3.13130.2009 п. 4.1, п.4.2, п. 4.3; ППР в РФ п. 61.	Директор МАУДО «ЦРТДЮ «Созвездие» г. Орска» Наследова С.Ю.
2.	Руководитель организации не обеспечил исправное состояние систем и установок противопожарной защиты. Согласно пункта 3.8 рабочего проекта (лист 6) при срабатывании двух пожарных извещателей в шлейфе аппаратура управления формирует сигнал «Пожар», включаются светозвуковые оповещатели, располагаемые в защищаемом помещении. В ходе осмотра системы автоматической пожарной сигнализации установлено, что срабатывание системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре происходит от одного пожарного извещателя, при этом требования изложенные в п. 14.2 и приложения Р СП 5.13130.2009 не выполняются.	Федеральный закон №123-ФЗ ст. 4, ст. 83; СП 5.13130.2009 п. 14.1, п. 14.2; ППР в РФ п. 61.	Директор МАУДО «ЦРТДЮ «Созвездие» г. Орска» Наследова С.Ю.

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): \_\_\_\_\_


■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

■ нарушений не выявлено. \_\_\_\_\_  
Запись в журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

  
\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

  
\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

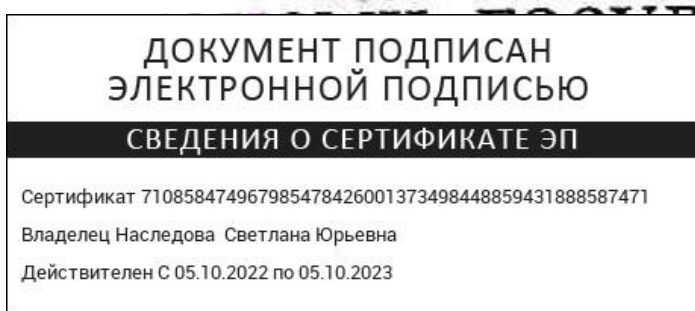

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)


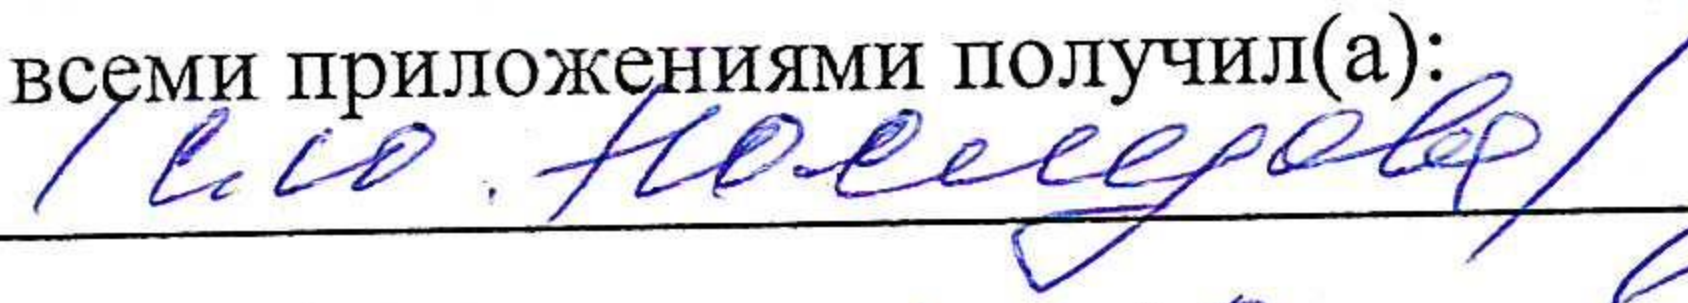
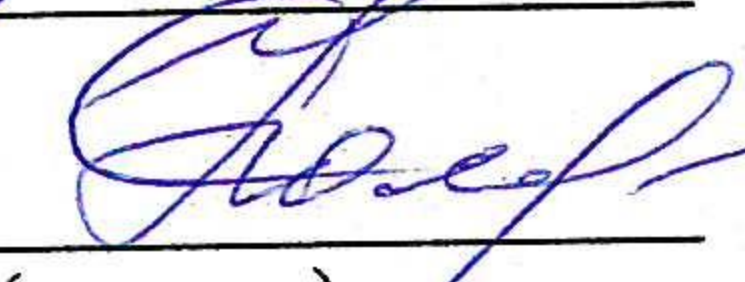
Прилагаемые документы: предписание № 469/1/1 об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от 21.12.2018 г.; заключение эксперта ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Оренбургской области от 19.12.2018 г.

Подпись лица, проводившего проверку: \_\_\_\_\_



(Я.В.Митяй)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор:    
«21» декабря 2018 г.   
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)